



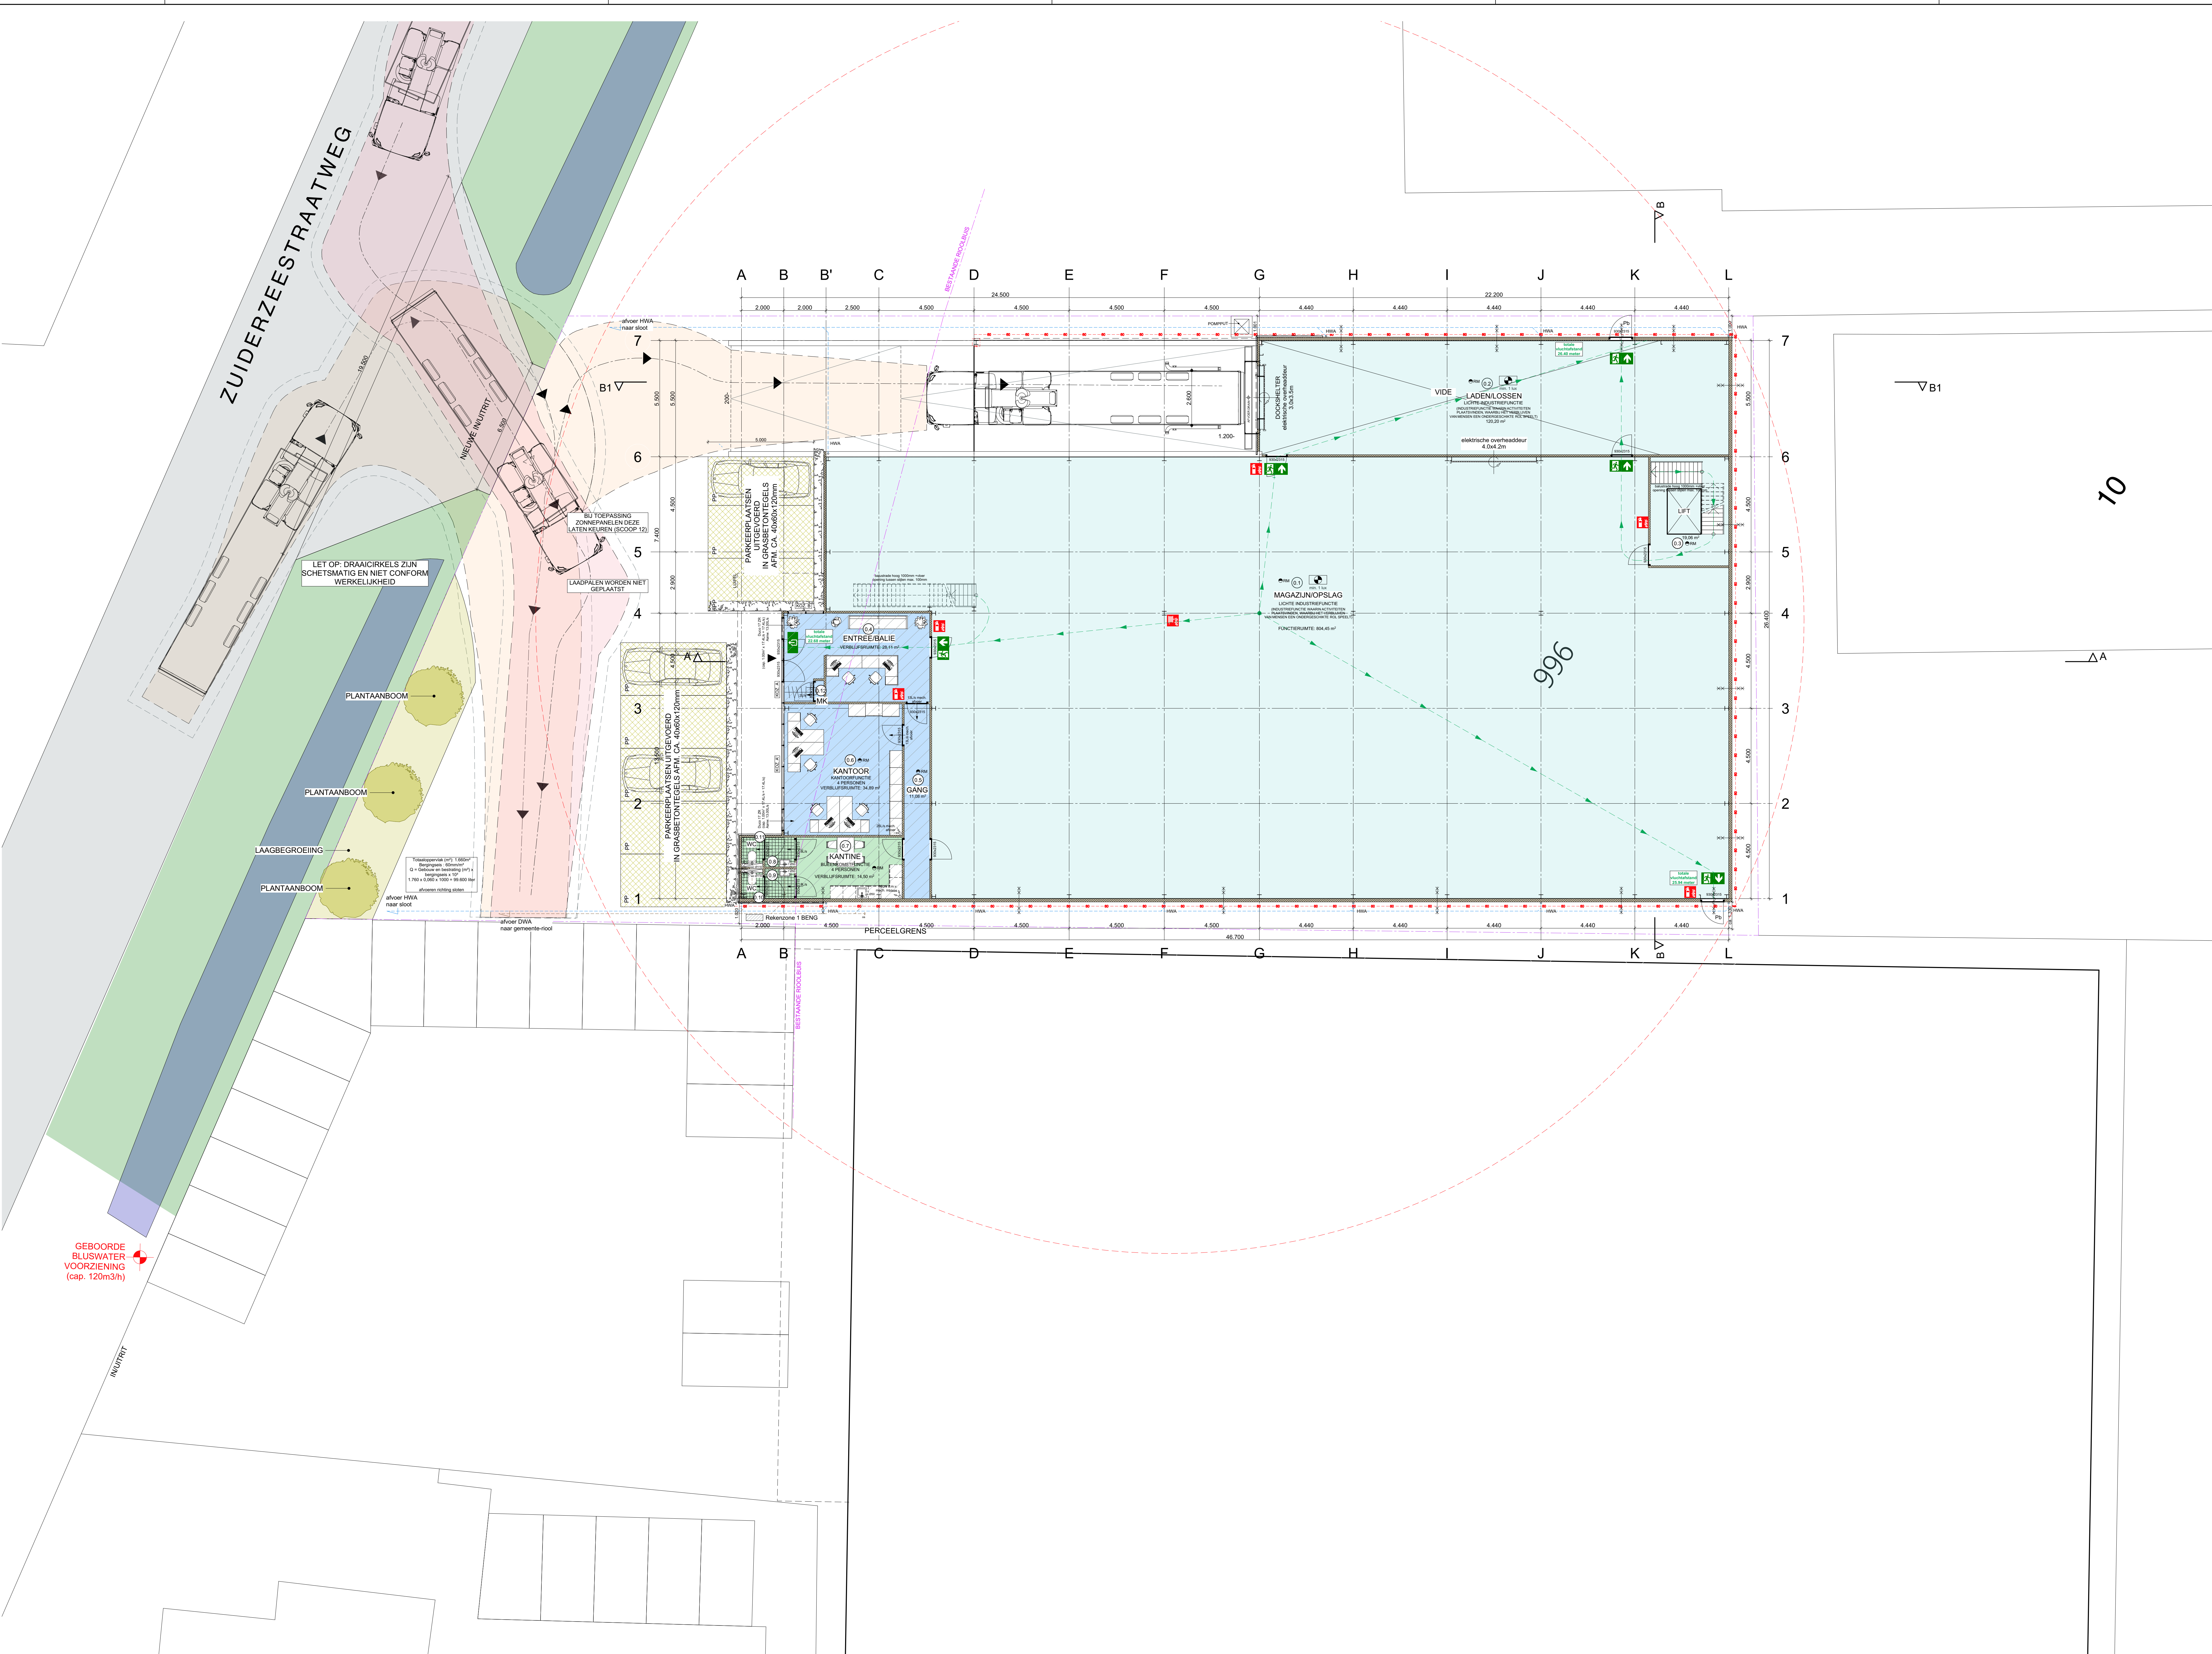

BOUWBESLUITBENAMINGEN		
INDUSTRIEFUNCTIE		bezeling
11	functieruimte	: 856.50 m²
12	functieruimte	: 182.33 m²
13	verkeersruimte	: 18.83 m²
14	functieruimte	: 1031.90 m²
KANTOORFUNCTIE		
14	kantoorruimte	: 28.11 m² 2 pers.
15	verkeersruimte	: 11.88 m²
16	kantoorruimte	: 34.89 m² 4 pers.
17	verkeersruimte	: 14.50 m² 4 pers.
18	verkeersruimte	: 1.96 m²
19	verkeersruimte	: 1.96 m²
20	lokalenruimte	: 1.40 m²
21	lokalenruimte	: 1.40 m²
22	technische ruimte	: 0.40 m²

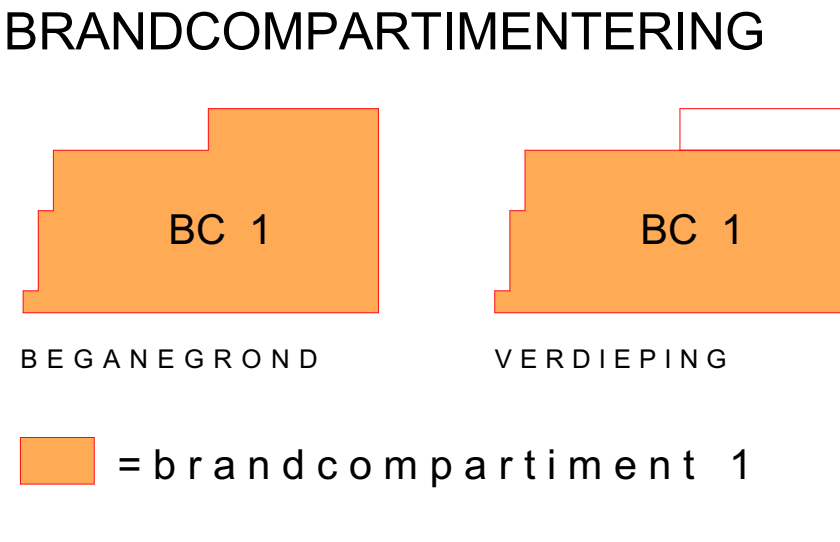

RENNOOI
OMSCHRIJVING PICTOGRAMMEN (ALLES DUDELIJK IN HET ZICHTAANBRENGEN)

- geplande rookmelder conform NEN 2535 (voorzien van back-up batterij)
- rookmelders koppelen aan brandmeldinstallatie en deze doormelden naar een particuliere alarmcentrale (PAC). Zij wordt een brand in de nachtelijke situatie ook niet geïnstalleerd en doorgegeven waardoor een eventuele brandweerzetter sneller kan plaatsvinden

VENTILATIE (kantoorfunctie)	
verkeersruimte (kantoorfunctie) 0.4:	28.11 m²
minimaal 6.50 dr/hvac per persoon (ca. 2 personen aanwezig)	
verkeersruimte nat. boven rooster (ductie nr 17)	13.00 L/s
cap. 17.4 L/s/m², lengte rooster ca. 1.00m	
boven d.m. natuurlijke boven rooster	13.00 L/s
natuurlijk boven onder deur naar 0.6	13.00 L/s
minimaal benodigd	13.00 L/s
aanwag	34.89 m²
verkeersruimte (kantoorfunctie) 0.6:	34.89 m²
minimaal 6.50 dr/hvac per persoon (ca. 4 personen aanwezig)	
verkeersruimte nat. boven rooster (ductie nr 17)	13.00 L/s
cap. 17.4 L/s/m², lengte rooster ca. 1.00m	
boven d.m. natuurlijke boven rooster	13.00 L/s
natuurlijk boven onder deur naar 0.8	13.00 L/s
boven d.m. natuurlijke boven rooster	13.00 L/s
minimaal benodigd	26.00 L/s
aanwag	26.00 L/s
verkeersruimte (kantoorfunctie) 0.7:	14.50 m²
minimaal 4.0 dr/hvac per persoon (ca. 4 personen aanwezig)	
mech. boven	16.00 L/s
natuurlijk boven onder deur naar 0.8	8.00 L/s
natuurlijk boven onder deur naar 0.9	8.00 L/s
minimaal benodigd	16.00 L/s
aanwag	16.00 L/s
lokalenruimte (kantoorfunctie) 0.10:	1.40 m²
mech. boven	7.00 L/s
natuurlijk boven onder deur naar 0.7 → 0.9	8.00 L/s
mech. boven	8.00 L/s
minimaal benodigd	7.00 L/s
aanwag	8.00 L/s
lokalenruimte (kantoorfunctie) 0.11:	1.40 m²
mech. boven	7.00 L/s
natuurlijk boven onder deur naar 0.7 → 0.8	8.00 L/s
mech. boven	8.00 L/s
minimaal benodigd	7.00 L/s
aanwag	8.00 L/s
DAGLICHT (kantoorfunctie)	
verkeersruimte (kantoorfunctie) 0.4:	28.11 m²
minimaal 2.0% van het verlichtingsniveau in m2 dient als daglichttoevoer aanwezig is 2.0% verlichtingsniveau met equivalente daglichttoevoer	0.70 m²
aanwag	0.70 m²
verkeersruimte (kantoorfunctie) 0.6:	34.89 m²
minimaal 2.0% van het verlichtingsniveau in m2 dient als daglichttoevoer aanwezig is 2.0% verlichtingsniveau met equivalente daglichttoevoer	0.87 m²
aanwag	0.87 m²
verkeersruimte (kantoorfunctie) 0.7:	14.50 m²
minimaal 2.0% van het verlichtingsniveau in m2 dient als daglichttoevoer aanwezig is 2.0% verlichtingsniveau met equivalente daglichttoevoer	12.38 m²
aanwag	12.38 m²

Artikel 2.102. Vluchtroute Kantoortruimte / Bijeenkomstfunctie
De geconstrueerde vloeroppervlakte van een vluchtroute moet ten minste een uitgang van het subbrandcompartiment waarvan de geconstrueerde vloer is niet groter dan 30m².

Artikel 2.102. Vluchtroute Industriële functie
De geconstrueerde vloeroppervlakte van een vluchtroute moet ten minste een uitgang van het subbrandcompartiment waarvan de geconstrueerde vloer is niet groter dan 30m².

Artikel 2.102. Vluchtroute Industriële functie
De geconstrueerde vloeroppervlakte van een vluchtroute moet ten minste een uitgang van het subbrandcompartiment waarvan de geconstrueerde vloer is niet groter dan 30m².

Artikel 2.102. Vluchtroute Industriële functie
De geconstrueerde vloeroppervlakte van een vluchtroute moet ten minste een uitgang van het subbrandcompartiment waarvan de geconstrueerde vloer is niet groter dan 30m².

